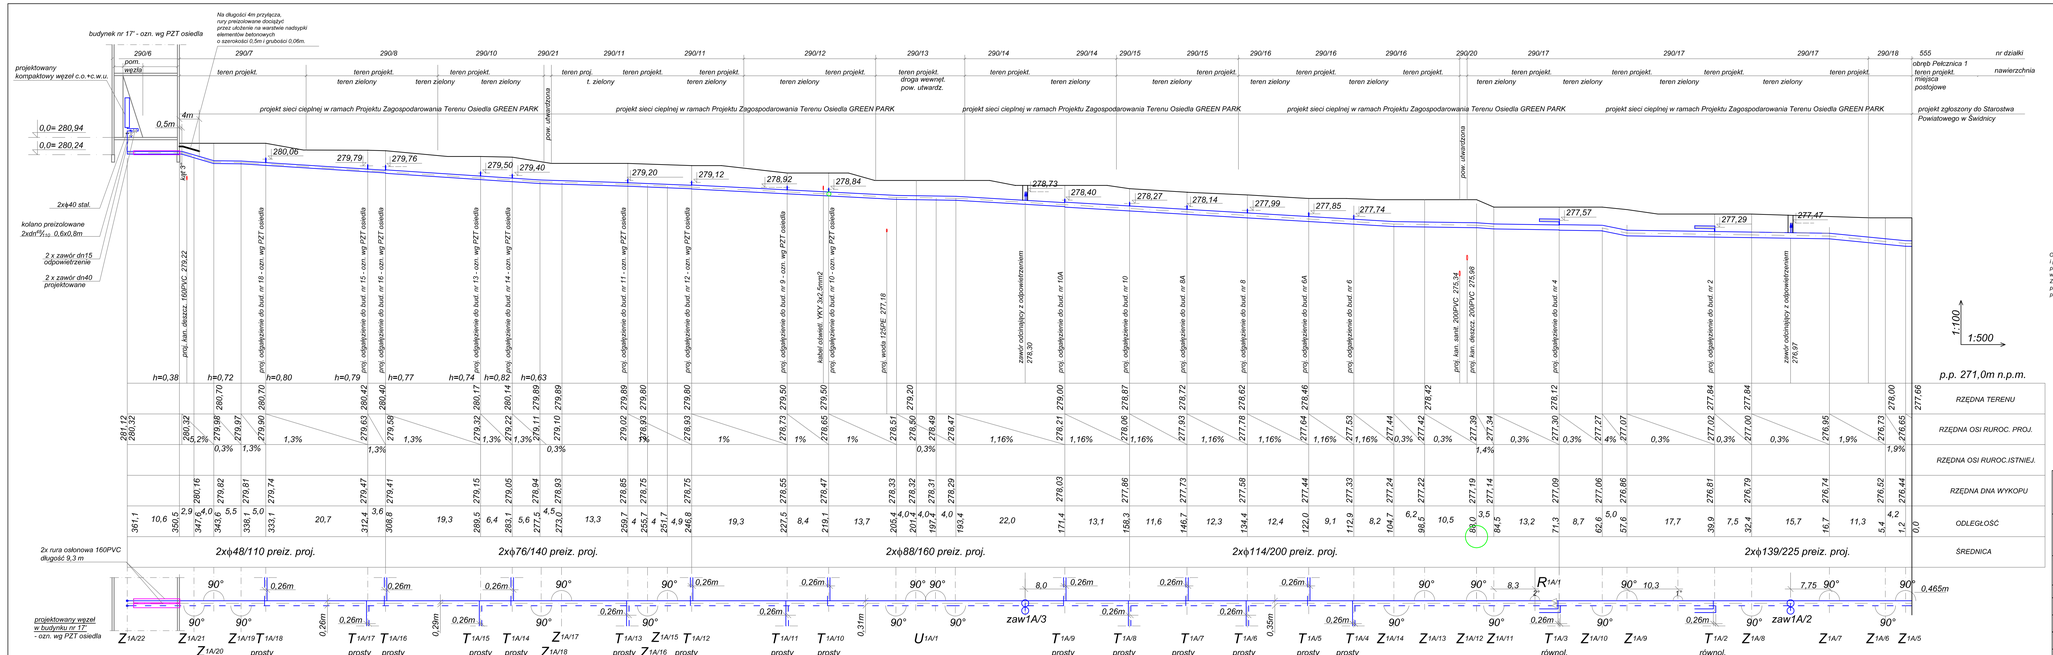

Odpowietrzenie sieci rozdzielczej i przyłączy cieplnych odbywa się przez zawory odpowietrzające dn15 w węzłach cieplnych. Zawory odpowietrzające instalować przed zaworami odcinającymi przyłącza dn32.

Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.
Marzena Bylica, Jakub Krasowski
tel/fax (74) 854 71 77

Budowa sieci rozdzielczej i przyłączy cieplnych do 18 budynków mieszkalnych na terenie osiedla mieszkaniowego GREEN PARK przy ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach. Działki nr 290/18, 290/17, 290/20, 290/16, 290/15, 290/14, 290/13, 290/12, 290/11, 290/10, 290/8, 290/7, 290/21 obręb Pelczinica 1

Inwestor:
BIOTERM sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
42-520 Dąbrowa Górnicza Al. Zwycięstwa 97

Profil sieci rozdzielczej i przyłącza do budynku nr 17 ,

	Imię i nazwisko	nr uprawn.	Data	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. M.Bylica	UAN. VI 7342/5/0/96/91	01.2018		1 : 100 1 : 500
Asystent	mgr inż. J.Krasowski		01.2018		Nr rys.
Asystent	mgr inż. G. Bylica		01.2018		
Sprawdzający	mgr inż. B.Mądrzak	UAN. VI -1 3/100/90	01.2018		2