


Zakończenie etapu I - przewody alarmowe zostaną połączone przy kontynuowaniu sieci w ramach II etapu.

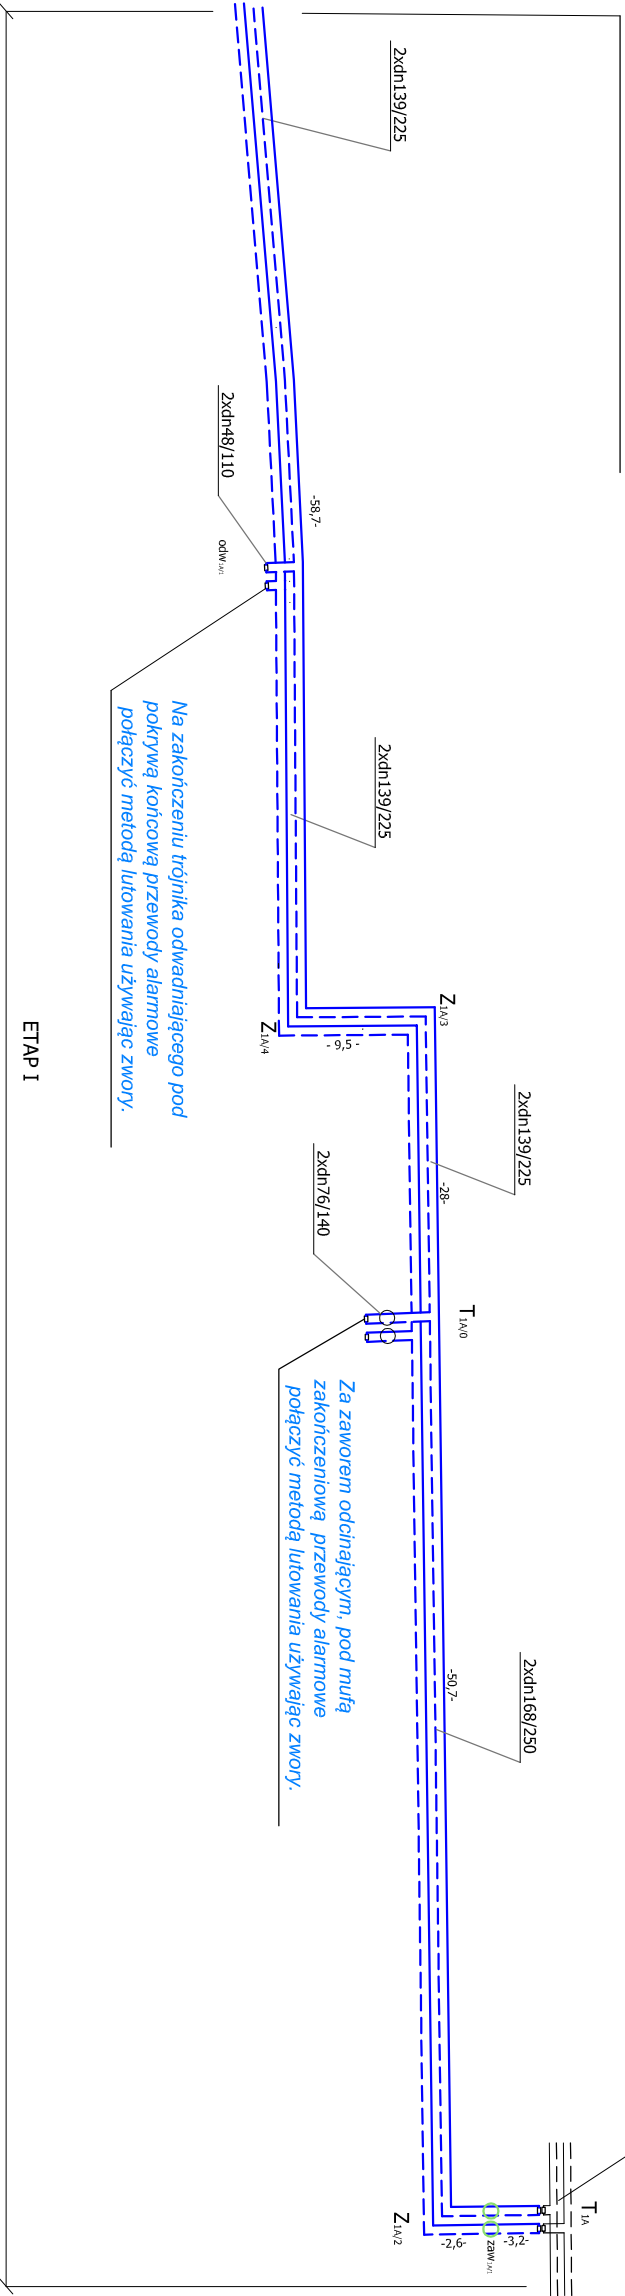

Przewody alarmowe projektowanej sieci rozdzielczej rozłączyć z przewodami alarmowymi rur istniejącej sieci 2x dn²¹/₃₁₅ w miejscu trójnika T1A. W miejscu połączenia trójnika, przewody alarmowe połączyć pod pokrywą końcową, metodą lutowania używając zwory.

Projektowanie i Doradztwo Techniczne S.C.
Małżena Bylica, Jakub Krasowski
tel/fax (74) 854 71 77

Budowa sieci ciepłej do budynków mieszkalnych na terenie osiedla mieszkaniowego GREEN PARK przy ul. Królowej Elżbiety w Świebodzicach. Etap I
Działki nr 290/4, 295/5, 478, 470/26, 537, 538, 545 obręb Pekelnica 1

Inwestor : BIOTERM sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 42-520 Dąbrowa Górnicza Al. Zwycęstwa 97		Schemat alarmowy sieci rozdzielczej i przyłączy			
	Inię i nazwisko	nr uprawn.	Data	Podpis	Skala
Projektant	mgr inż. M. Bylica	UAN VI 73426/3/96/91	05.2017		1 : 500
Asystent	mgr inż. J. Krasowski		05.2017		Nr rys.
Asystent	mgr inż. G. Bylica		05.2017		
					4